

[illegible]

Sviluppo Dorsali Implantistiche di Adozione		
Dorsale Esterna	47,40 m + 75,00 m	122,40 m
Dorsale Interna	1,20 m + 14,70 m	15,90 m
Derivazioni per Lavabi	n° 3 x 1,00 m	3,00 m
Derivazioni per WC	n° 3 x 1,00 m	3,00 m

Sviluppo Dorsali Implantistiche di Scarico (Acque Nere)		
Derivazioni da Lavabi	n° 3 x 1,00 m	3,00 m
Dorsale Interna	18,70 m	18,70 m

Sviluppo Dorsali Implantistiche di Scarico (Acque Nere)		
Derivazioni da WC	n° 3 x 1,00 m	3,00 m
Dorsale Interna	12,70 m	12,70 m

Sviluppo Dorsali Implantistiche di Scarico in Fognatura		
Dorsale	12,40 m	12,40 m


CALCOLO DEL NUMERO DI ABITANTI EQUIVALENTI
QUATTRO ABITANTI EQUIVALENTI OGNI WC INSTALLATO
PREDISPOSIZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI QUATTRO WC.
AE = 16

DIMENSIONAMENTO FOSSA BIOLOGICA

N° 16 abit. equiv. x 0,225 = MC. 3.6
1.20 x 1.20 x 1.50 = 2.16 MC x 2 = 4.32 MC
Fossa biologica bicamerale da porre in opera capacità mc. 4.32

DIMENSIONAMENTO POZZETTO DEGRASSATORE

N° 16 abt. equiv. x 0,08 = MC. 1,28
Pozzetto da porre in opera capacita'
(1,20 m x 1,20 m x 1,00 m = 1,44 MC)

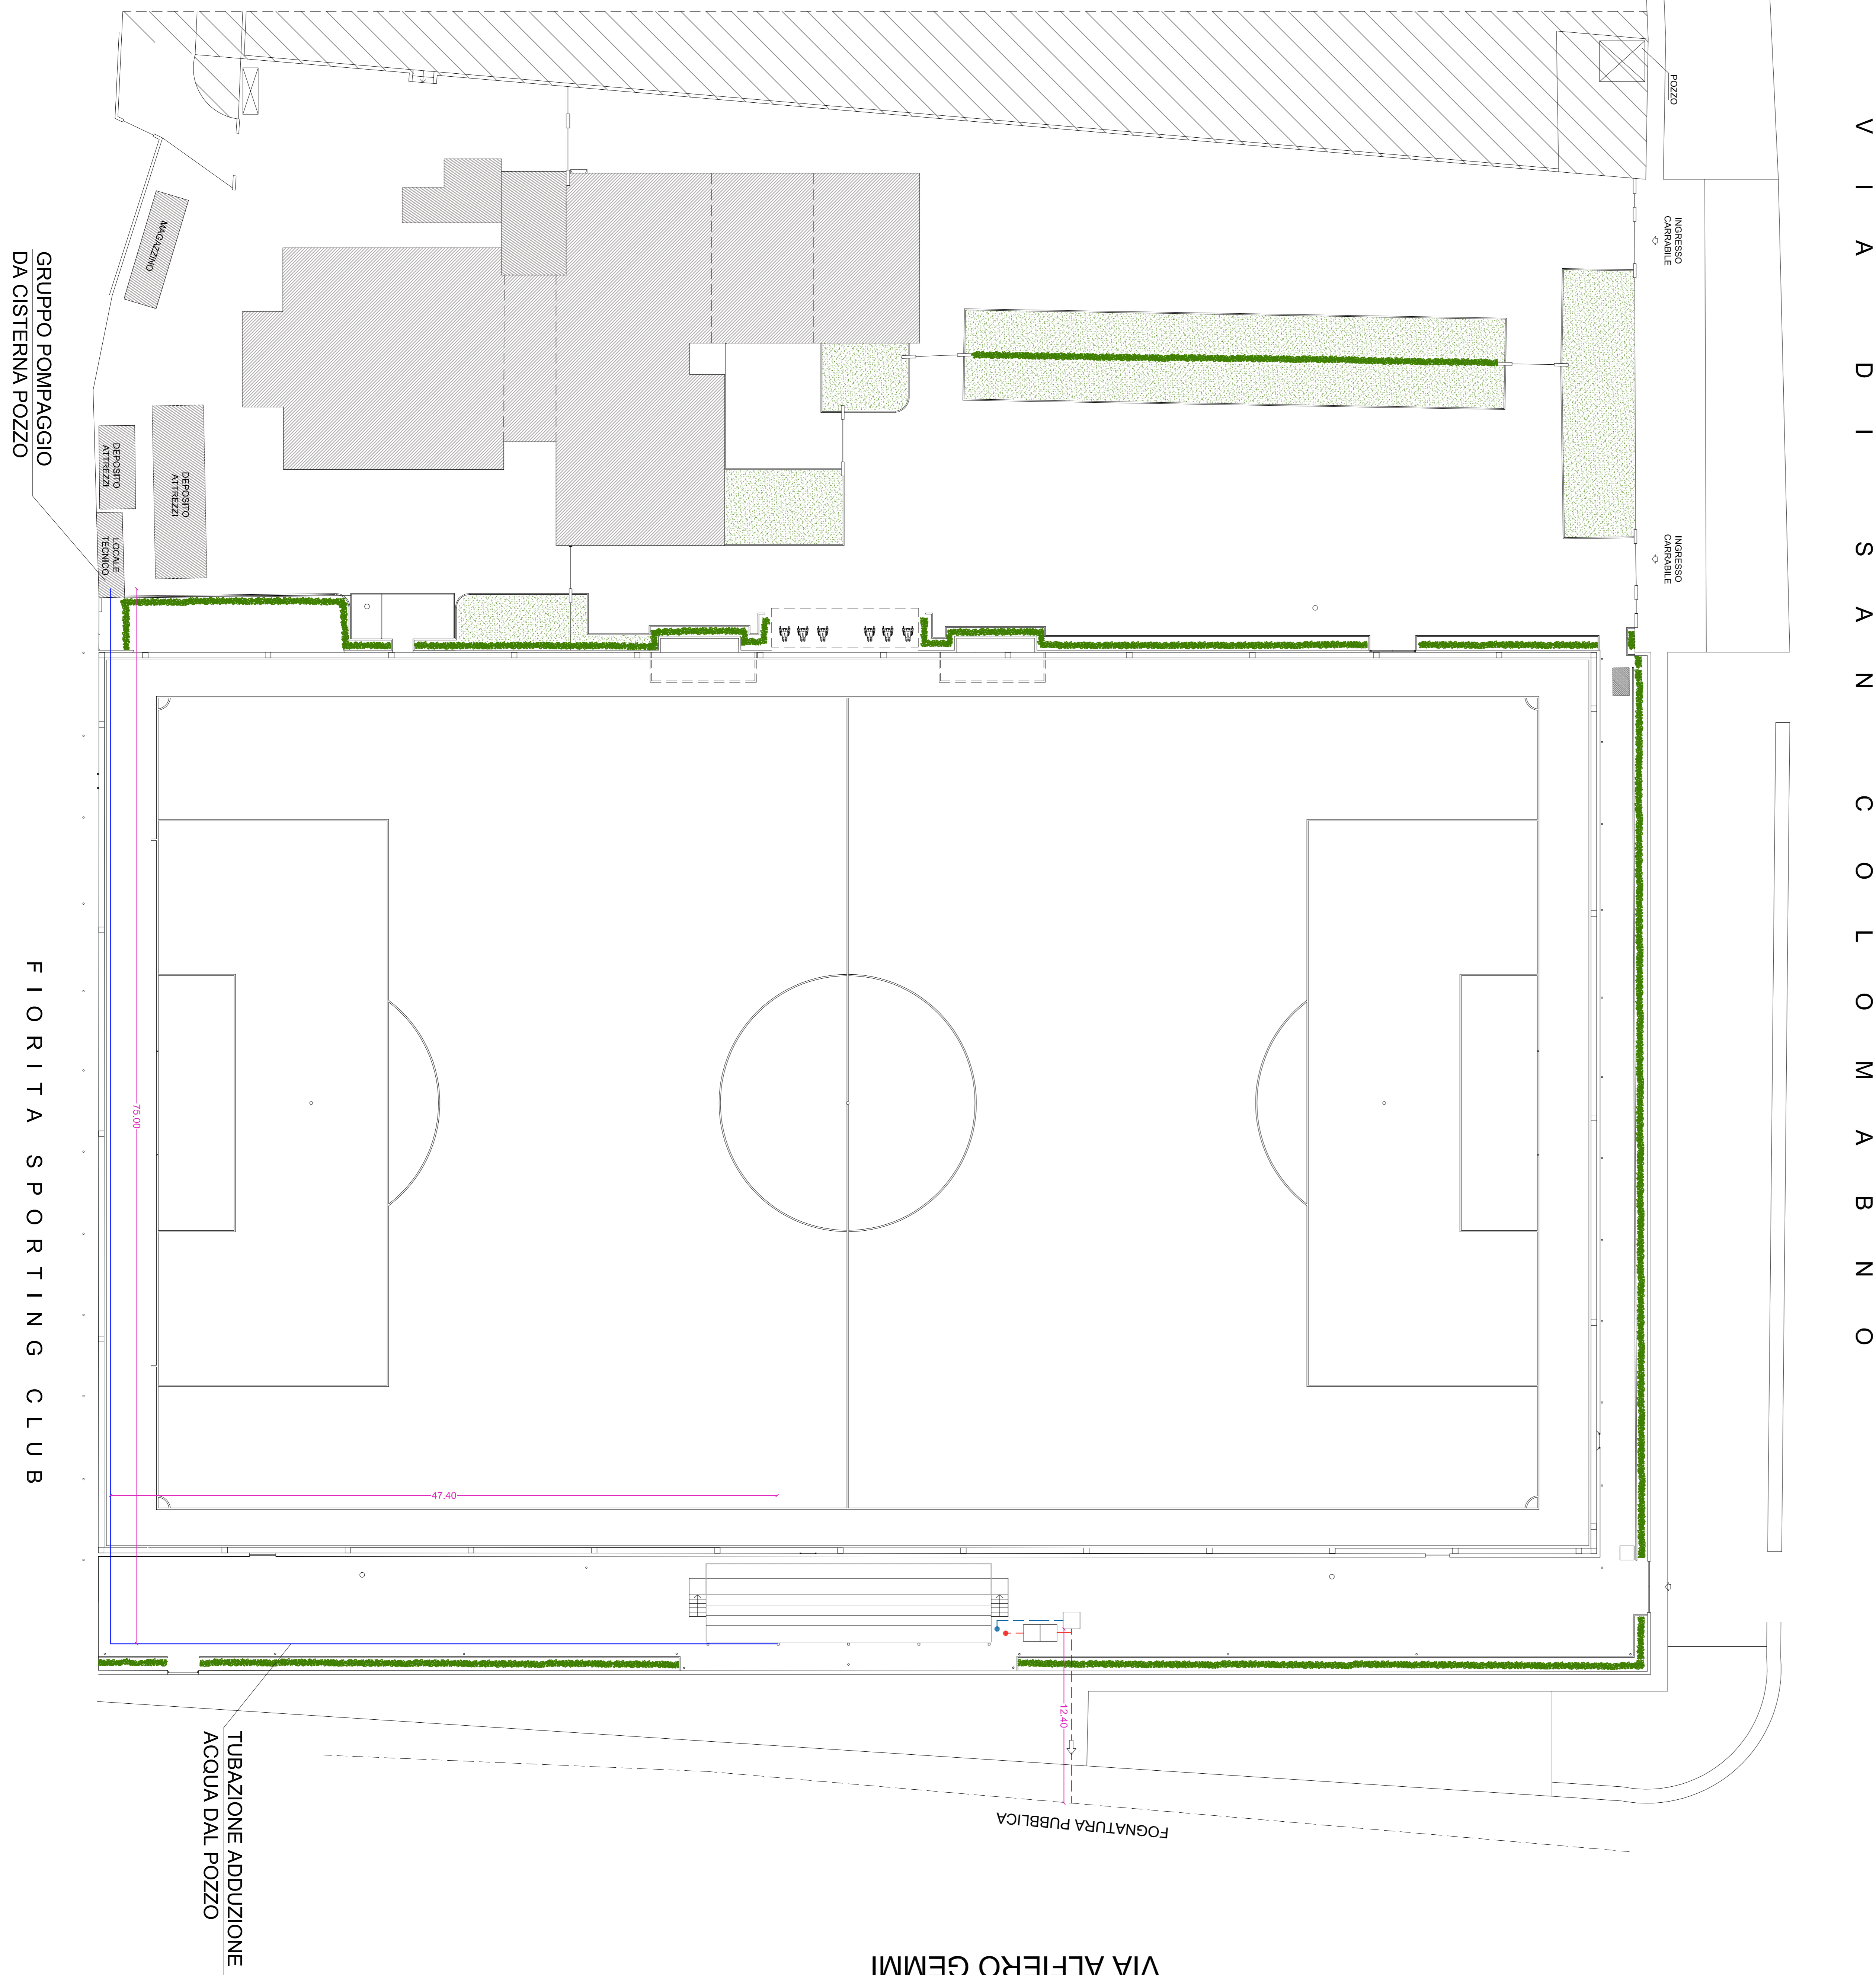

VIA ALFIERO GEMMI

